

ВЫШКА СТРОИТЕЛЬНАЯ
СБОРНО-РАЗБОРНАЯ

BCP-0,8x1,6

(BCP-1)

ПАСПОРТ

www.xxles.ru

(495) 777-21-88, многоканальный

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На вышку устанавливается гарантия 12 месяцев со дня продажи.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Вышка строительная сборно - разборная ВСП-1 (далее – вышка), предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Максимальная высота вышки, м.....	7,6
2.2. Максимальная высота рабочей площадки, м.....	6,5
2.3. Высота секции вышки, м.....	1,23
2.4. Размеры рабочей площадки, м: ширина..... длина.....	0,8 1,6
2.5. Число настилов, шт.: с люком.....	1
2.6. Нормативная поверхностная нагрузка, кг.....	250
2.7. Вес базового блока, кг.....	62
2.8. Вес промежуточной секции, кг.....	18

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на основные технические параметры товара.

Дата продажи " " 202 г.

Производитель «Компания ЮНИКС»
М.О. г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.135
(495) 777-21-88, многоканальный

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Передвижная вышка представляет собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских лестниц, имеющих три ступени.

Параллельные лестницы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой стяжками, которые крепятся на замках лестниц и гантелей. Нижние секции устанавливаются на две базы, которые соединены между собой объемной диагональю.

Базы имеют четыре винтовые опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки. Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности.

Вышка с помощью винтовых опор должна быть установлена так, чтобы колеса не касались опорной поверхности на 2 мм.

Рабочая площадка оборудована рабочим настилом и перекладинами ограждения.

Для обеспечения устойчивости вышка снабжена стабилизаторами, которые крепятся хомутами к основной конструкции вышки.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫШКИ

8.1. Обслуживание вышки заключается в осмотре деталей перед началом работы, в случае обнаружения деталей имеющих механические повреждения, пользоваться вышкой запрещается. В случае повреждения фанеры настила, заменить на новую, толщиной не менее 12 мм.

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Транспортирование вышки производят транспортом любого типа, обеспечивающим сохранность элементов от повреждений.

9.2. Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, влекущие за собой повреждение элементов конструкции.


9.3. При транспортировании пакеты и ящики с элементами могут укладываться друг на друга не более чем в три яруса.

9.4. Элементы вышки должны храниться в закрытых помещениях или под навесом на прокладках, исключающих прикосновение с грунтом.

9.5. Вышку транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 15150-68 по группе условий хранения ОЖ-4, в части воздействия климатических факторов внешней среды.

6.4. Сборка стабилизаторов

1. При сборке вышки высотой более четырех секций, у основания необходимо закрепить стабилизаторы (11) для дополнительной устойчивости.

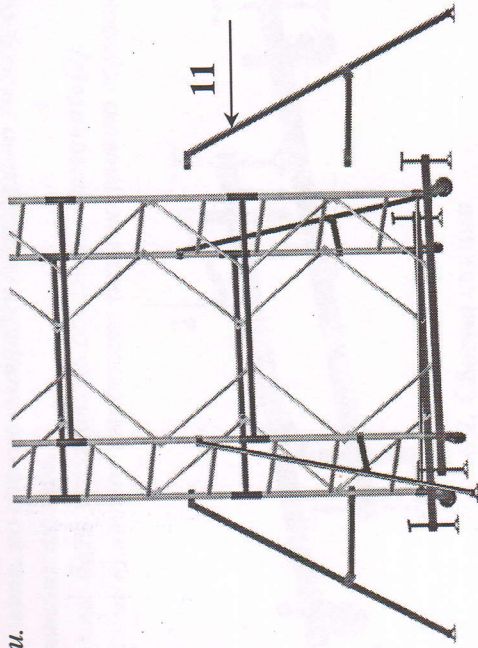

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. К работе с вышкой допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т.д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности, изложенными в настоящем паспорте.

7.2. При работах выше 4-х метров, конструкцию необходимо крепить к стене.

7.3. Линии передач, расположенные ближе 5-ти метров, необходимо снять или заключить в деревянные короба.

7.4. Кроме мер, указанных в настоящем паспорте, необходимо также выполнять требования СНиП 12-03-2001 "Техника безопасности в строительстве".

Запрещается: превышать допустимую нагрузку на изделие, использовать элементы вышки, имеющие деформацию.

Установку настила производить ниже ограждения на расстоянии не менее 1,1м. Ответственность за правильную эксплуатацию вышки и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Вышка допускается в эксплуатацию только после окончания ее монтажа, но не ранее сдачи ее по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером.

4.2. При приемке установленной вышки в эксплуатацию проверяются:

- правильность сборки узлов;
- правильность и надежность опирания вышки на основание;
- наличие и надежность ограждения на вышке в рабочем ярусе.

4.3. Плановые и периодические осмотры следует производить не реже одного раза в месяц.

4.4. Указание по эксплуатации вышки по ГОСТ 24258-88.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Вышка должна устанавливаться строго вертикально при помощи винтовых опор.

5.2. Настил вышки должен иметь ровную поверхность.

5.3. Вышка должна быть оборудована стабилизаторами для обеспечения ее наибольшей устойчивости.


Если существует опасность опрокидывания ветровой нагрузкой или другими факторами, вышку требуется укрепить к зданию растяжками как можно ближе к верхнему ярусу.

5.4. Необходимо выполнять требования СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и ГОСТ 24258-88.

6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ


6.1. Сборка базы

1. Установить на ровную площадку параллельно между собой две базы(1) замками внутрь.
2. Сверху на базы установить объёмную диагональ(2).
3. Упорными винтами выровнять базы по уровню горизонта.

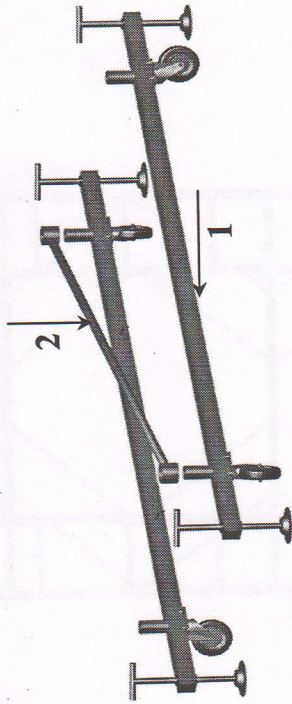


6.2. Сборка секции

1. Вставить лестницы секции(3) в стаканы базы(1).
2. Надеть на лестницы секции гантели секции(4).
3. Закрепить конструкцию стяжками секции(5)
4. Повторяя пункты 1,2,3, собрать вышку на требуемую высоту, установив объёмные диагонали, согласно таблице комплектации.

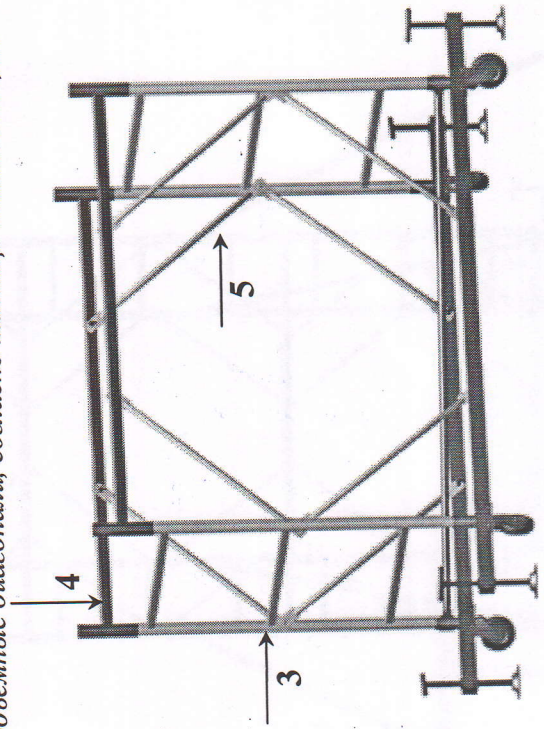



6.3. Сборка ограждения

1. Вставить лестницы ограждения(6) в соединительные гантели последней секции.
2. Надеть на лестницы секции ограждения гантели ограждения(7).
3. Закрепить гантель ограждения стяжками(8).
4. Установить перегадины ограждений (9).

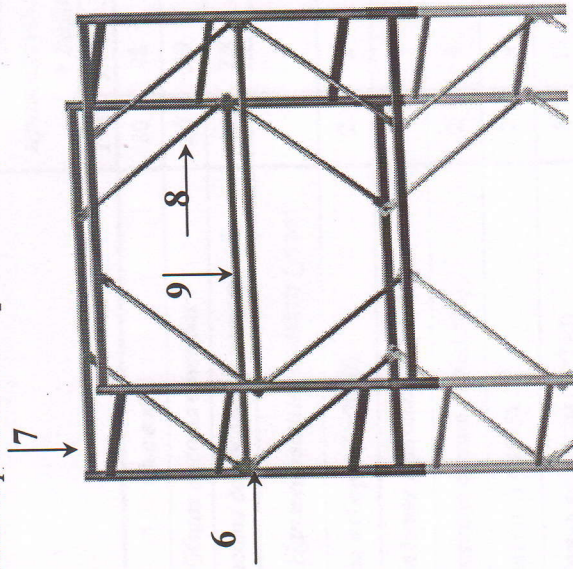

4. Уложить на верхние поперечины лестниц последней секции настил(10).

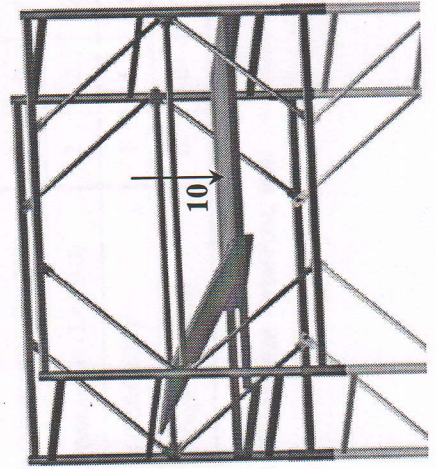

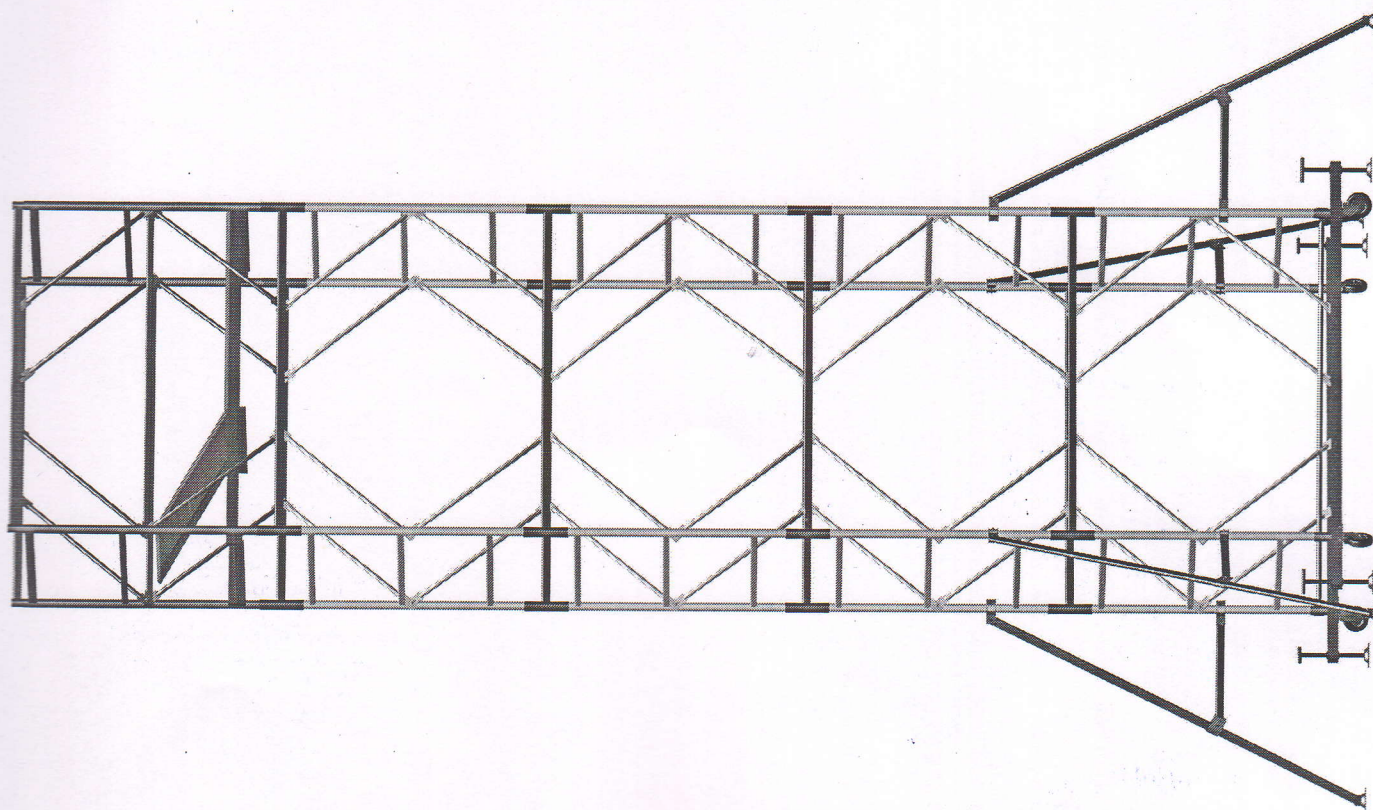

Комплект поставки

		Количество промежуточных секций + базовый блок					
		1+1	2+1	3+1	4+1	5+1	
	Вес в кг	80	98	116	134	152	
	Общая высота в метрах	2,7	3,9	5,1	6,4	7,6	
	Высота до настила в метрах	1,6	2,8	4,0	5,3	6,5	
	Наименование детали (узла)						
1	База в сборе (L=2000)	2	2	2	2	2	
2	Объёмная диагональ (L=1765)	1	1	1	1	1	
3	Лестница секции (780x1200)	2	4	6	8	10	
4	Гантель (L=1595)	2	4	6	8	10	
5	Стяжка лестницы (L=740)	8	16	24	32	40	
6	Лестница ограждения (780x1200)	2	2	2	2	2	
7	Гантель ограждения (L=1590)	2	2	2	2	2	
8	Стяжка секции ограждения (L=740)	8	8	8	8	8	
9	Перекладина ограждения (L=1580)	2	2	2	2	2	
10	Настил с люком (650x1630)	1	1	1	1	1	
11	Стабилизатор в сборе (L=2000)	0	0	0	4	4	

В скобках указаны габаритные размеры, мм

სამშენებლო
ასაწყო - დასაშლელი კოშკურა

BCP-0,8x1,6

(BCP-1)

პასპორტი

www.xxles.ru

(495) 777-21-88, მრავალრიცხო

მ. გ. გ.

10. საგარანტიო ვალდებულებები

კოშკურის გამოყენების საგარანტიო ვადა: 12 თვე გაყიდვის დღიდან.

გაყიდვის თარიღი " _____ " _____ 202_წ.

მწარმოებელი იტოვებს ნაკეთობის კონსტრუქციაში ცვლილებების შეტანის უფლებას, რომლებიც არ ახდენენ გავლენას საქონლის ძირითად ტექნიკურ პარამეტრებზე.

მწარმოებელი „კომპანია იუნაიქსი“
მოსკოვის ოლქი, ქ. დმიტროვი, პროფესიონალნაიას ქ., ს.135
(495) 777-21-88, მრავალარხიანი

1. ნაკეთობის დანიშნულება

სამშენებლო ასაწობ - დასაშლელი კოშკურა BCP-1 (შემდგომში - "კოშკურა") განკუთვნილია სამონტაჟო, სარემონტო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოების განხორციელებისთვის როგორც შენობების გარეთ, ასევე შენობების შიგნით და უშუალოდ სამუშაო ზონაში მუშების და მასალების განთავსებისთვის.

2. ტექნიკური მახასიათებლები

- 2.1. კოშკურის მასივობა სიმაღლე მ.....7,6
- 2.2. სამუშაო მოედნის მასივობა სიმაღლე მ 6,5
- 2.3. კოშკურის სიმაღლე მ.....1,23
- 2.4. სამუშაო მოედნის ზომები, მ: სიგანე.....0,8
სიგრძე.....1,6
- 2.5. ფენილების რაოდენობა, ც.: ლუქების ჩათვლით.....1
- 2.6. ნორმატიული ზედაპირული დატვირთვა, კგ..... 250
- 2.7. საზაზო ბლოკის წონა, კგ..... 62
- 2.8. შუალედური სიქიის წონა, კგ.....18

თ. მუს

3. მოწყობა და მუშაობის პრინციპი

მოძრავი კოშკურა წარმოადგენს სამსაფეხურიანი ბრტყელი კიბეებისგან შემდგარ კოშკის ტიპის სივრცობრივ კონსტრუქციას.

პარალელური კიბეები მავრდება ჰანტელის მიღებულზე და წარმოქმნის სექციას უშუალოდ კონსტრუქციის სიხისტის უზრუნველსაყოფად სექციები დაკავშირებულია ერთმანეთთან მოსაჩიმის მეშვეობით, რომელიც უმავრდება კიბეებისა და ჰანტელების ჩამკეტებს. ქვედა სექციები ყენდება ორ ბაზაზე, რომლებიც უკავშირდება ერთმანეთს მოცულობითი დიაგონალით.

ბაზებს აქვს ოთხი ხრახნიანი საყრდენი და ოთხი ბორბალი. ბორბლები გამოიყენება კოშკურის გადასადგილებლად. ხრახნიანი საყრდენების მეშვეობით ხდება არათანაბარი საყრდენი ზედაპირის კომპენსირება.

ხრახნიანი საყრდენის გამოყენებით კოშკურის დაყენებისას მისი ბორბლები არ უნდა ეხებოდეს საყრდენ ზედაპირს 2 მმ.

სამუშაო მოედანი აღჭურვილია სამუშაო ფენილითა და ზღუდის ძელით.

მდგრადობის უზრუნველსაყოფად კოშკურა აღჭურვილია სტაბილიზატორებით, რომლებიც უმავრდება კოშკურის ძირითად კონსტრუქციას ცალკულის გამოყენებით.

8.1. კოშკურის მომსახურებაში იგულისხმება დეტალური მუშაობის და დეტალების დათვალიერება, დეტალების მუშაობის დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში, კოშკურის გამოყენება იკრძალება. ფენილის ფანერის დაზიანებისას იგი უნდა შეიცვალოს ახალი ფენილით, რომლის სისქე შეადგენს არა ნაკლებ 12 მმ-ს.

9. ტრანსპორტირება და შენახვა

9.1. კოშკურის ტრანსპორტირება იწარმოება ნებისმიერი ტიპის ტრანსპორტის გამოყენებით, რომელიც უზრუნველყოფს ელემენტების დაზიანებისგან დაცულობას.


9.2. დაუშვებელია სატრანსპორტო საშუალების დაცლისას ნაკეთობის გადმოვდება, მისი ტრანსპორტირება ჩაზმის მეთოდის გამოყენებით და კონსტრუქციის ელემენტების დაზიანების გამოწვევი სხვა მოქმედებების განხორციელება.

9.3. ტრანსპორტირების დროს ელემენტების შემცველი პაკეტები და ყუთები შეიძლება განთავსდეს ერთმანეთზე არა უმეტეს სამ იარუსად.

9.4. კოშკურის ელემენტები შენახულ უნდა იქნეს დახურულ სათავსებში ან ფარდულის ქვეშ განთავსებულ შუასადებზე, რაც გამორიცხავს გრუნტთან შეხებას.

9.5. კოშკურის ტრანსპორტირება და შენახვა იწარმოება სახელმწიფო სტანდარტ (ГОСТ) 15150-68-ის შესაბამისად ОЖ-4 შენახვის პირობების ჯგუფის გათვალისწინებით, გარე სამყაროს კლიმატური ფაქტორების ზემოქმედების ნაწილში.

1. ოთხ სექციაზე მეტი სიმაღლის კოშკურის აწყობისას, კოშკურის საფუძველთან აუცილებელია სტაბილიზატორების (11) დამაგრება დამატებითი მდგრადობის უზრუნველსაყოფად.

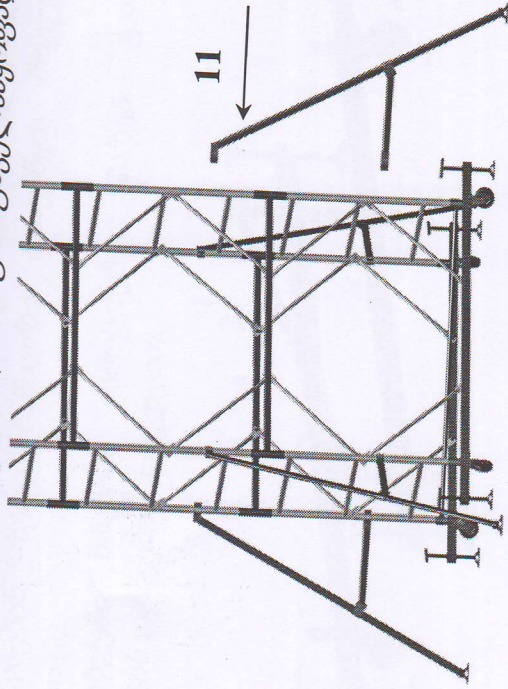

7. უსაფრთხოების ტექნიკა

- 7.1. კოშკურასთან სამუშაოდ დაიშვება პირები, რომლებმაც გაიარა უსაფრთხოების ტექნიკის ინსტრუქტაჟი, გაეცნო თანამდებობრივ ინსტრუქციებს, უსაფრთხო მუშაობის წესებს ხარაჩოების, ფიცარნავის და ა. შ. გამოყენებით, ასევე გაეცნო წინამდებარე პასპორტში აღწერილ კონსტრუქციას და უსაფრთხოების ზომებს.
- 7.2. ოთხ მეტრზე მეტ სიმაღლეზე სამუშაოების შესრულებისას კონსტრუქცია უნდა მიემდგრდეს კედელს.
- 7.3. ხუთ მეტრზე ახლოს განლაგებული გადასვლაში ხაზები უნდა მოიხსნას ან შეინახოს ხის კოლოფში.
- 7.4. გარდა წინამდებარე პასპორტში მითითებული ზომებისა, აუცილებელია 12-03-2001 სამშენებლო ნორმებისა და წესების „მშენებლობაში უსაფრთხოების ტექნიკის“ მოთხოვნების შესრულება. აკრძალულია: ნაკეთობაზე დასაშვები დატვირთვის მომატება, დეფორმაციის მქონე კოშკურის ელემენტების გამოყენება, ფენილის მოწყობა იწარმოება ზღუდის ქვემოთ არა ნაკლებ 1, 1 მ მანძილზე. პასუხისმგებლობა კოშკურის სწორ ექსპლუატაციაზე და უსაფრთხოების ზომების დაცვაზე ეკისრება მომხმარებელს.

4.1. კოშკურა დაიწყოს აწყობა სიმაღლის მიხედვით, მაგრამ არა უადრეს შაგვით ინჟინერის მიერ კოშკურის მისაღებად დანიშნული პირისთვის აქტის მიხედვით ჩაზარებამდე.

4.2. დაყენებული კოშკურის ექსპლუატაციაში მიღებისას შემოწმებულ უნდა იქნეს:

- კვანძების აწყობის სისწორე;

- კოშკურის საყრდენზე დაყრდნობის სისწორე და სანდოობა;

- კოშკურის სამუშაო იარაღზე ზღუდის არსებობა და სანდოობა;

4.3. გეგმიური და პერიოდული დათვალიერება ჩატარებულ უნდა იქნეს თვეში ერთხელ მაინც.

4.4. კოშკურის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული მითითებანი უნდა შეესაბამებოდეს სახელმწიფო სტანდარტ (ГОСТ) 24258-88-ს.

5. უსაფრთხოების ზომები

5.1. კოშკურა დაყენებულ უნდა იქნეს ვერტიკალურად ხრახნიანი საყრდენის გამოყენებით.

5.2. კოშკურის ფენილს უნდა ჰქონდეს სწორი ზედაპირი.

5.3. კოშკურა მისი სანდო მდგრადობის უზრუნველსაყოფად აღჭურვილ უნდა იქნეს შესაბამისი სტაბილიზატორებით.

ქარისმიერი დატვირთვის ან სხვა ფაქტორების ზემოქმედების შედეგად კოშკურის გადაზრუნების საშიშროების არსებობის შემთხვევაში, აუცილებელია გაჩემვის გამოყენებით მისი მიმავლება შენობაზე რაც შეიძლება ახლო მანძილზე ზედა იარაღსთან.


5.4. აუცილებელია „მშენებლობაში უსაფრთხოების ტექნიკის“ III-4-80 სამშენებლო ნორმებისა და წესების, ასევე სახელმწიფო სტანდარტ (ГОСТ) 24258-88-ის მოთხოვნების დაცვა.

თ. ჯეფ

6. აუქციონის თანხმდევრობა


6.1. ბაზის აწყობა

1. ორი ბაზა (1) ჩამკეტების შიდა მხარეს მოქცეული განათავსეთ სწორ მოედანზე ერთმანეთის პარალელურად.
2. ბაზების ზედა ნაწილზე დააყენეთ მოცულობითი დიაგონალი (2).
3. საბჯენი ხრახნის გამოყენებით ბაზები გასწორეთ ჰორიზონტის დონეების მიხედვით.

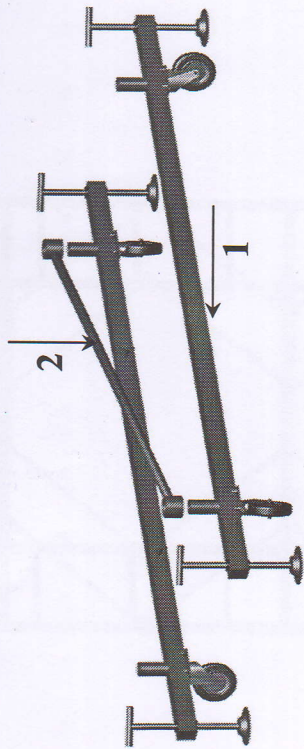


6.2. სექციის აწყობა

1. სექციის კიბეები (3) ჩადგით ბაზის ჭიქებში (1).
2. სექციის კიბეებს ჩამოაყვით სექციის ჰანტელები (4).
3. დაამაგრეთ კონსტრუქცია სექციის მოსაჭიმით (5)
4. გაიმეორეთ 1,2,3 პუნქტები და ააგეთ სასურველი სიმაღლის კოშკურა, მოცულობითი დიაგონალების გამოყენებით კომპლექტაციის ცხრილის შესაბამისად.

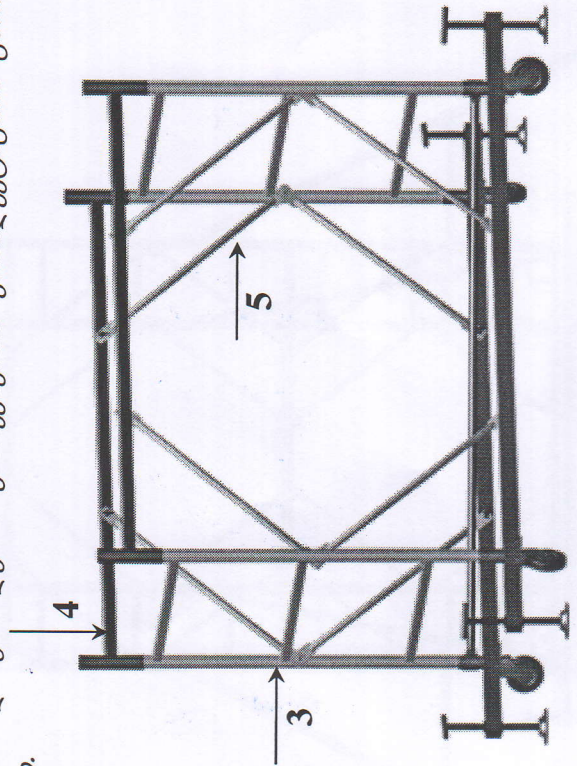


-5-

1. ჩადგით ზღუდის კიბეები (6) ბოლო სექციის აუქციონის ჰანტელებში.
2. ზღუდის სექციის კიბეებს ჩამოაყვით ზღუდის ჰანტელები (7).
3. ზღუდის ჰანტელები დაამაგრეთ მოსაჭიმით (8).
4. დააყენეთ ზღუდის ტელები (9).

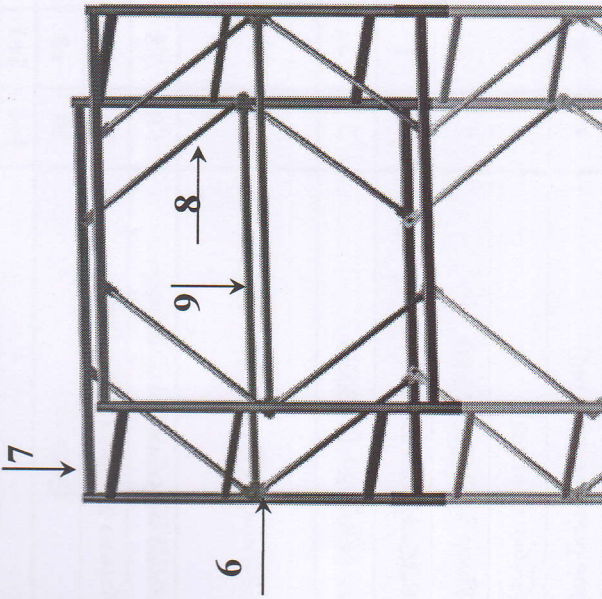

4. ბოლო სექციის კიბეების ზედა განივზე დააგეთ ფენილი (10).

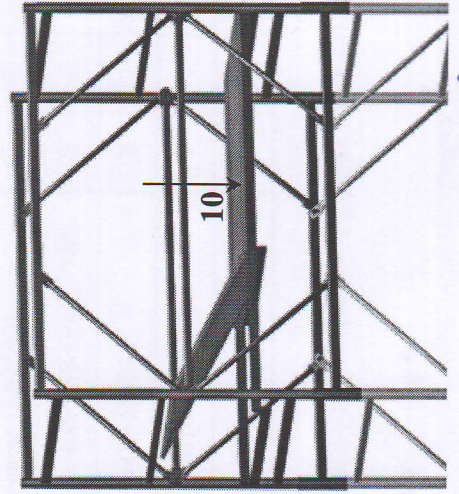

მ. მუგ

ორი ათას ოცდევითი წლის

25 05

две тысячи двадцать первого года

მე, ქ. თბილისის ნოტარიუსს, მ. გოგოლაძეს, რომლის სანოტარო ბიურო მდებარეობს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №183, მომმართა მოქ. თამარ მეფარიშვილმა. დაბადების თარიღი: 17.07.1970 წ., დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი, მცხოვრებმა შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ვახისუბანი, მე - 3 მ/რ, მე - 2 კვარტალი, კორპუსი №3, ბინა №98; პირადობის მოწმობა 13IN01476, პირადი №01012023564, გაცემის თარიღი: 10.07.2015 წ., გამცემი ორგანო: იუსტიციის სამინისტრო.

К действующему нотариусу г. Тбилиси, Гоголадзе Марике, нотариальное бюро которой расположено по адресу: г. Тбилиси, проспект Давида Агмашенебели, №183, обратилась гр. Мепаришвили Тамара, 17.07.1970 года рождения, место рождения: г. Тбилиси, проживающая по адресу: г. Тбилиси, Вазисубани, 3 м/р, квартал №2, корпус №3, квартира №98, серия У/Л: 13IN01476, личный №01012023564, дата выдачи: 10.07.2015 г., орган выдачи: Министерство юстиции.

მან წარმოადგინა დოკუმენტი, თარგმანი ქართული ენიდან რუსულ ენაზე (და პირიქით), და მოითხოვა თარგმანზე თავისი ხელმოწერის ნამდვილობის სანოტარო წესით დამოწმება.

Она представила документ, перевод с грузинского на русский язык, а также с русского на грузинский язык, и изъявила желание удостоверить на нём в нотариальном порядке подлинность своей подписи.

მე დავადგინე მოქ. თამარ მეფარიშვილის პირადობა წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე, ასევე შევამოწმე მისი უფლებამოსიანობა (დიპლომი ნომერი ფვ №888828, გაცემული 1992 წ. ქ. მინსკის მ. გორკის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის მიერ, მიენიჭა რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია) და ვადასტურებ, რომ იგი ნამდვილად უფლებამოსილია თარგმნოს.

Я установила личность гр. Мепаришвили Тамары на основании предъявленных ею удостоверяющих личность документов, проверила её правоспособность (диплом ФВ №888828, выданный в 1992 г. Минским государственным педагогическим институтом им. М. Горького, согласно которому присвоена квалификация учителя русского языка и литературы) и подтверждаю, что она вправе осуществлять переводческую деятельность.

მან ჩემი თანდასწრებით პირადად მოაწერა ხელი დოკუმენტის თარგმანს. Мепаришвили Тамара собственноручно расписалась в моём присутствии на переводе документа.

გადახდილია საზღაური: 12 + 18 / 2 ლარი.

Уплачена пошлина: _____ лари.

ნოტარიუსი მარიკა გოგოლაძე: _____

Нотариус Гоголадзе Марика: _____



სანოტარო მოქმედების
რეგისტრაციის ნომერი

N210512912



სანოტარო მოქმედების
რეგისტრაციის თარიღი

25.05.2021 წ

სანოტარო მოქმედების დასახელება

დოკუმენტის თარგმანზე დიპლომირებული მთარგმნელის
ხელმოწერის დამოწმება

ნოტარიუსი

მარიკა გოგოლაძე

სანოტარო ბიუროს მისამართი

საქართველო ქ.თბილისი დავით აღმაშენებლის გამზირი N183

სანოტარო ბიუროს ტელეფონი

marikagogoladze@notary.ge

სანოტარო მოქმედების
ინდივიდუალური ნომერი

34005596538721



სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18